


● N° de modèle 1268

TESTEUR DE CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE POUR SYSTÈMES D'EAUX USÉES (SANS PRESSION)


EN 1055

Ce testeur permet de déterminer la résistance des raccords pour systèmes de tuyauterie thermoplastique aux contraintes de changements de température. Cet appareil permet également de réaliser un essai d'étanchéité du dispositif d'essai.

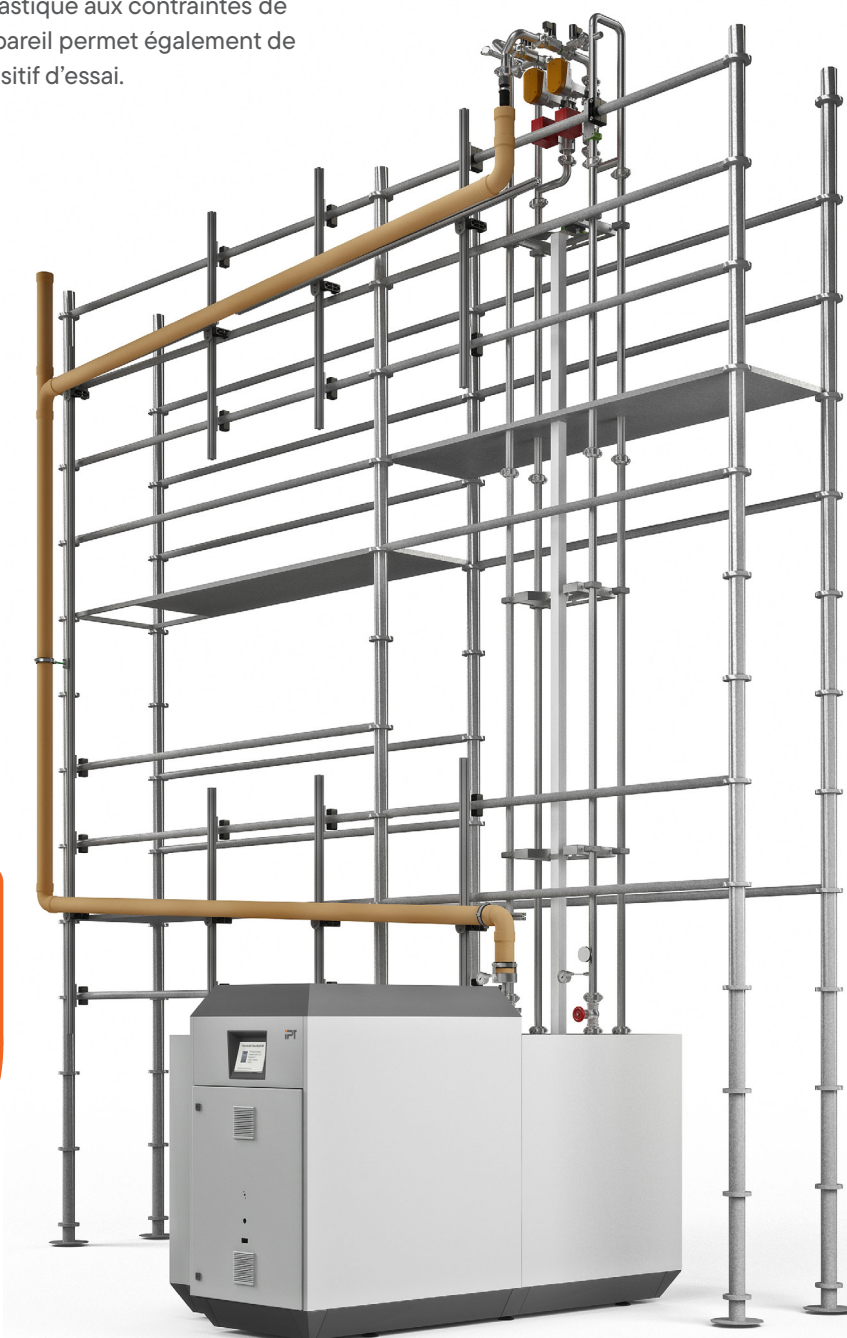

Assurer le débit des conduites d'évacuation

- Le testeur de cycle thermique sans pression 1268 permet de purger les systèmes d'eaux usées, composés de raccords et de conduites, alternativement à l'eau chaude et à l'eau froide sans pression.
- L'appareil se compose d'une unité d'alimentation posée au sol avec un réservoir d'eau chaude et un réservoir d'eau froide, ainsi que des conduites de régulation du débit et de circulation montées sur la partie supérieure du châssis de montage. Il comprend un écran tactile intégré dans l'unité d'alimentation servant d'interface de commande.
- Des thermoplongeurs sont installés dans le réservoir d'eau chaude, le refroidissement du réservoir d'eau froide s'effectue via un échangeur de chaleur à plaques.
- Le fluide d'essai circule constamment via les conduites de circulation. Selon le mode de test, la vanne d'eau froide ou d'eau chaude s'ouvre par intermittence et le fluide d'essai s'écoule à travers l'appareillage avec un débit prédéfini pendant une durée déterminée. À la fin du test, l'eau est renvoyée dans le réservoir correspondant.
- L'écran tactile intégré permet de saisir les paramètres d'essai, de démarrer l'essai et de surveiller le déroulement de l'essai. En option, il est possible de se connecter au logiciel l'IPTDataLogging.

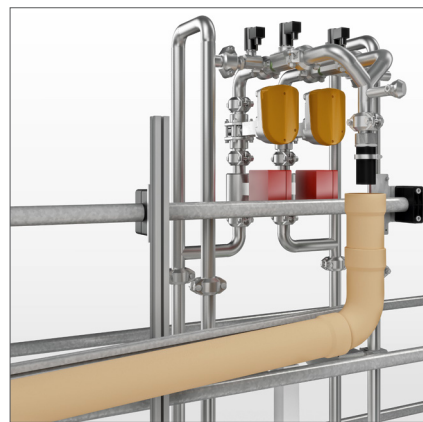

Caractéristiques standard

● Commande par écran tactile

● Dispositif de mesure pour le contrôle du débit du tube

● Conformité CE

Options

● Commande via IPTDataloging

● Embouts pour contrôler l'étanchéité

● Colliers fixes et souples selon la dimension de tube

● Refroidisseur

● Armature pour le montage de l'échantillon

Modèle TESTEUR DE CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE POUR SYSTÈMES D'EAUX USÉES (SANS PRESSION)

V1268-0007

Volume du réservoir d'eau chaude	L	300
Volume du réservoir d'eau froide	L	300
Température de l'eau chaude	°C	réglable de 60 à 96
Température de l'eau froide (avec refroidisseur en option)	°C	réglable de 10 à 25
Différence de réglage de l'eau froide	°C	de 1,0 à 6,0 (en fonction de la température de l'eau du robinet)
Précision de réglage du régulateur de température	°C	env. 0,2
Durée du cycle	s	de 30 à 90 (en fonction de la valeur saisie)
Quantité d'eau par cycle	L	de 10 à 40 (en fonction de la valeur saisie)
Cycles prédéfinis		1 à 9 999
Température ambiante autorisée	°C	+5 à +3
Humidité relative autorisée	%	max. 70 sans condensation
Émissions sonores	dB(A)	< 70
Largeur x profondeur x hauteur	mm	1 360 x 2 600 x 6 720
Poids	kg	env. 990
Indications de tension		220-240 V/380-415 V, 50 Hz * Tension spéciale

Accessoires TESTEUR DE CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE POUR SYSTÈMES D'EAUX USÉES

Produit

Description



Jauge pour mesurer facilement le jeu des colliers de serrage



Embouts pour contrôler l'étanchéité



Colliers fixes et souples selon la dimension de tube



Refroidisseur



En option : Châssis de montage pour
placer la pièce à mesurer